
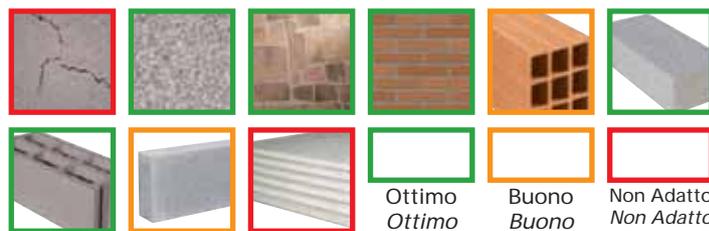


## FC3 - FL Staffe per fissaggio di lavabi e cassette

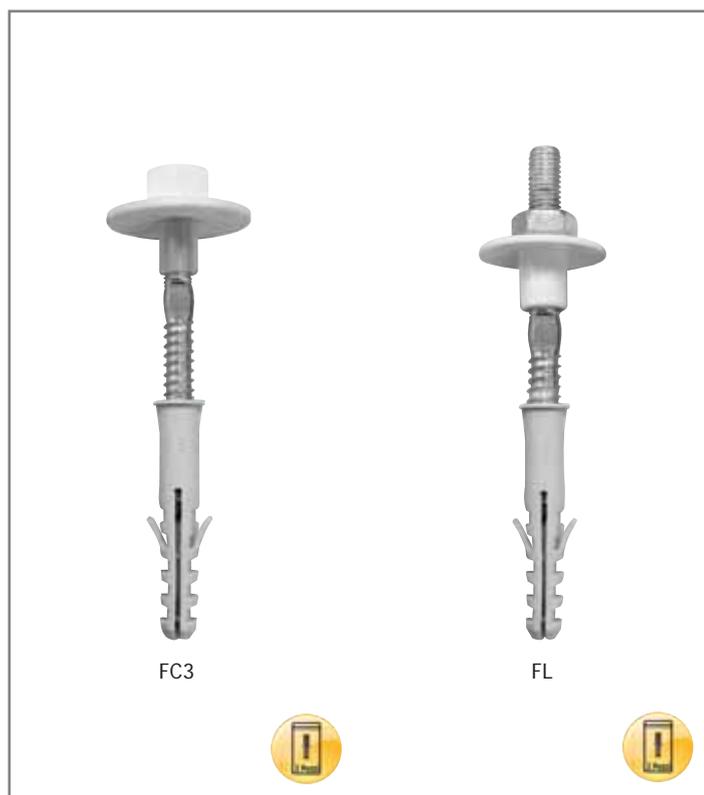

### DESCRIZIONE PRODOTTO

- ▶ L'ancoraggio FC3 in nylon e acciaio idoneo per il fissaggio di idro-termosanitari è formato da vite di giunzione 8 x 90, tassello tipo AB Ø 10 x 50 con bordo, 2 boccole in plastica di colore bianco filettate M8.
- ▶ L'ancoraggio FL è composto da: vite di giunzione 8 x 90, dado in acciaio DIN 934 UNI 5588, boccola passante, tassello tipo AB Ø 10 x 50 con bordo.
- ▶ Il kit contiene nr. 2 pezzi.


### PRINCIPALI APPLICAZIONI

Adatto per fissaggi di cassette, lavabi a parete in ceramiche, metalliche e in materiale plastico.

### CARATTERISTICHE

- ▶ Bloccaggio senza attrito tra metallo e ceramica.
- ▶ Boccola in nylon con colletto guarnizione per la protezione dei pezzi in ceramica e per un migliore bloccaggio.
- ▶ Possibilità di rimozione del sanitario messo in opera per interventi di manutenzione.

### SEQUENZA DI MONTAGGIO

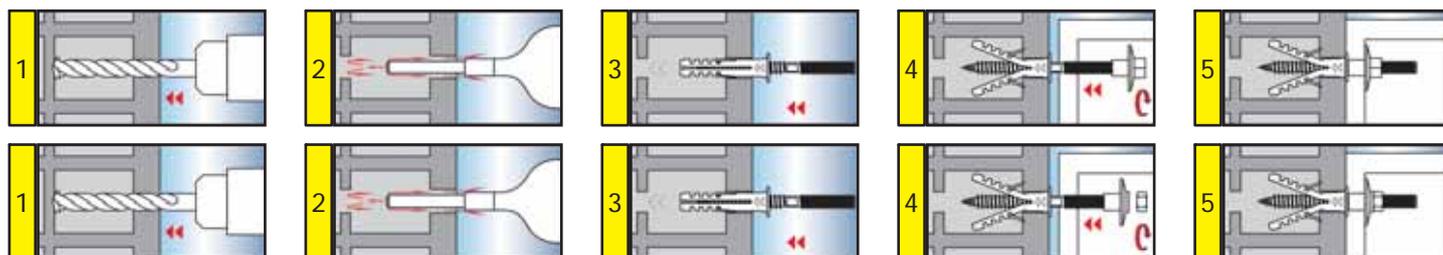


### CONSIGLI PER LA POSA

- ▶ Assicurarsi che la profondità del foro sia sufficiente.
- ▶ Rimuovere la polvere di foratura.
- ▶ Si raccomanda di effettuare i fori senza percussione su piastrelle, mattoni forati e calcestruzzo cellulare.

# FISSAGGI PER IDRO-TERMO-SANITARI

## FC3 - FL Staffe per fissaggio di lavabi e cassette

### VALORI CONSIGLIATI

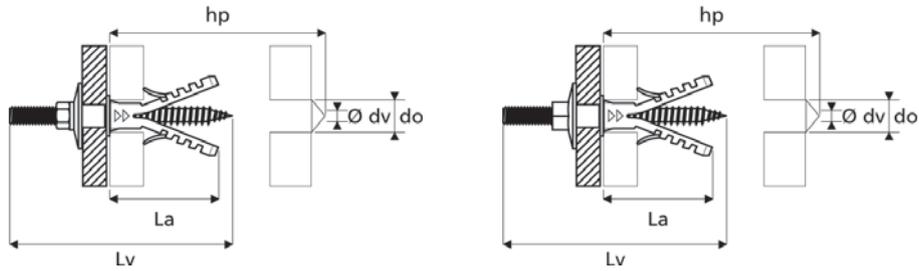

Tipo	Ø Vite	Lunghezza ancorante	Ø Foro	Prof. Posa	Materiale Vite
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
	Ø dv x Lv	La	do	hp	
FC3 10 x 60	8 x 90	10 x 50	10	30	Acciaio
FL 8 x 90	6 x 75	10 x 50	10	60	Acciaio

(1 daN = 1 Kgf)

- Ancoranti installati con distanza dal bordo e distanze tra ancoranti, uguali o superiori a quelle critiche. Per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi ammissibili.
- Spessori del supporto uguale o maggiore a quello riportato.

### CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE



Tipo di ancorante	8	10
	mm	mm
Interasse minimo tra ancoranti (a)	40	50
Distanza minima dal bordo (a1)	40	50
Spessore minimo supporto (s)	60	75